
Serviceeinrichtungen



5— Zuführungsgleis

–5— keine Serviceeinrichtung

- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

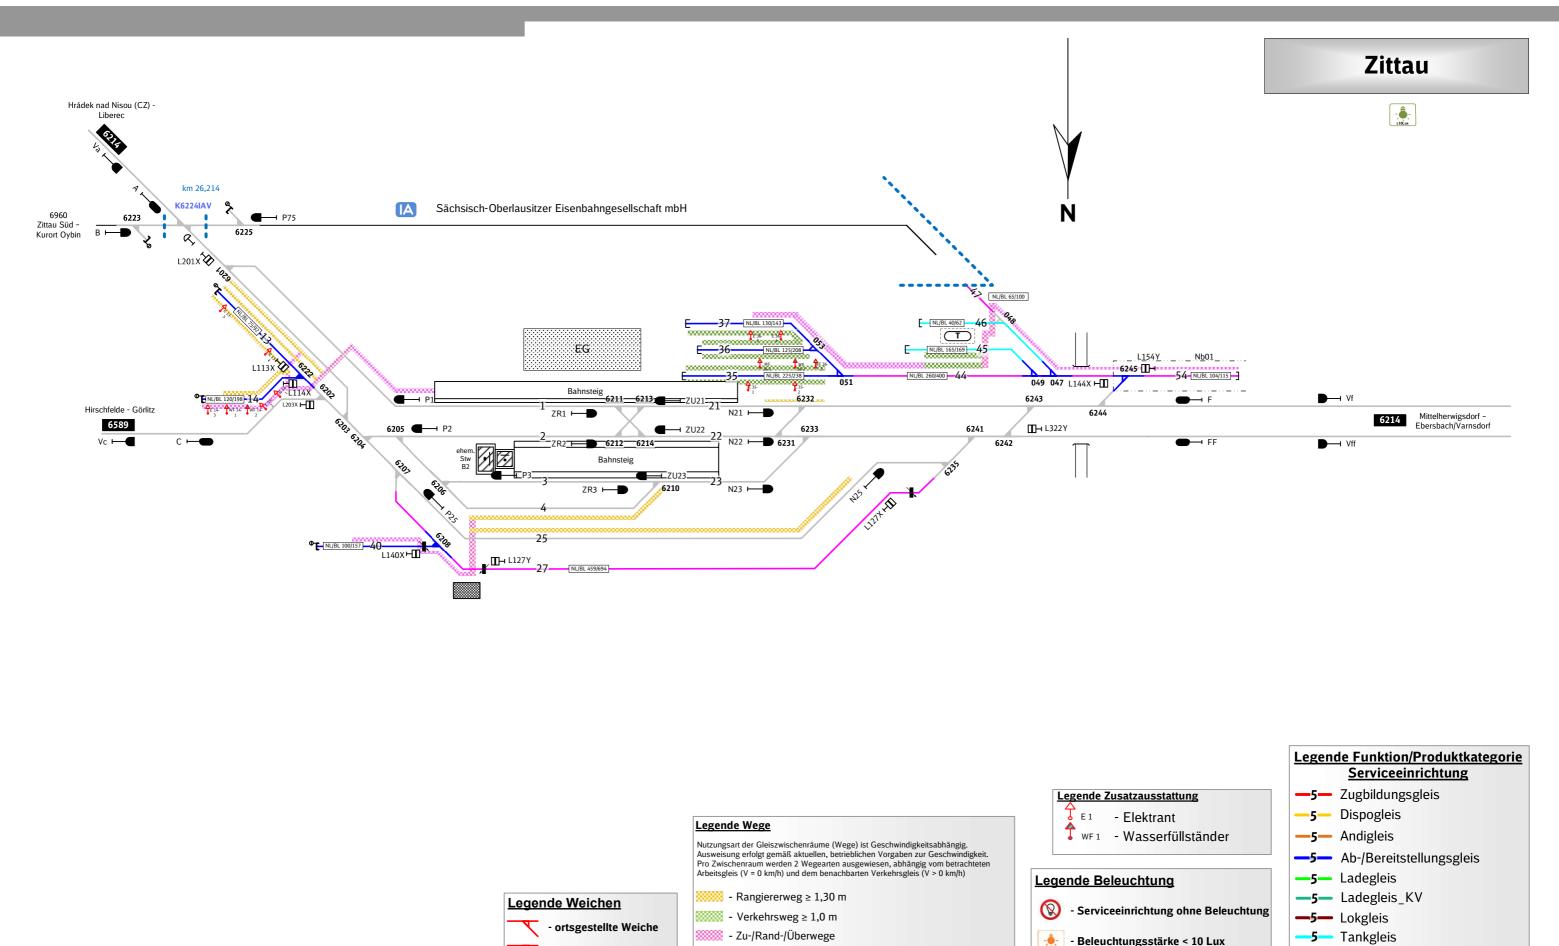

1.1A-SO-N-DRE-P

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu

beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

- ferngestellte Weiche

Weiche EOW Bereich